

ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS (EMÜ)

Osa 4-11: Katsetus- ja mõõtetehnika

Pingelohkude, lühikatkestuste ja pingemuutuste taluvuse katsetused seadmetele sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta

Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 4-11: Testing and measurement techniques

Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2022. aasta novembrikuu numbris.


1. 5.3 „Pingemuutused“

Asendada jaotise pealkiri uue pealkirjaga järgmiselt:

5.3 Pingemuutused (valikuline)

2. Joonis 2 „Lühikatkestus“

Asendada joonis 2 järgmise uue joonisega:

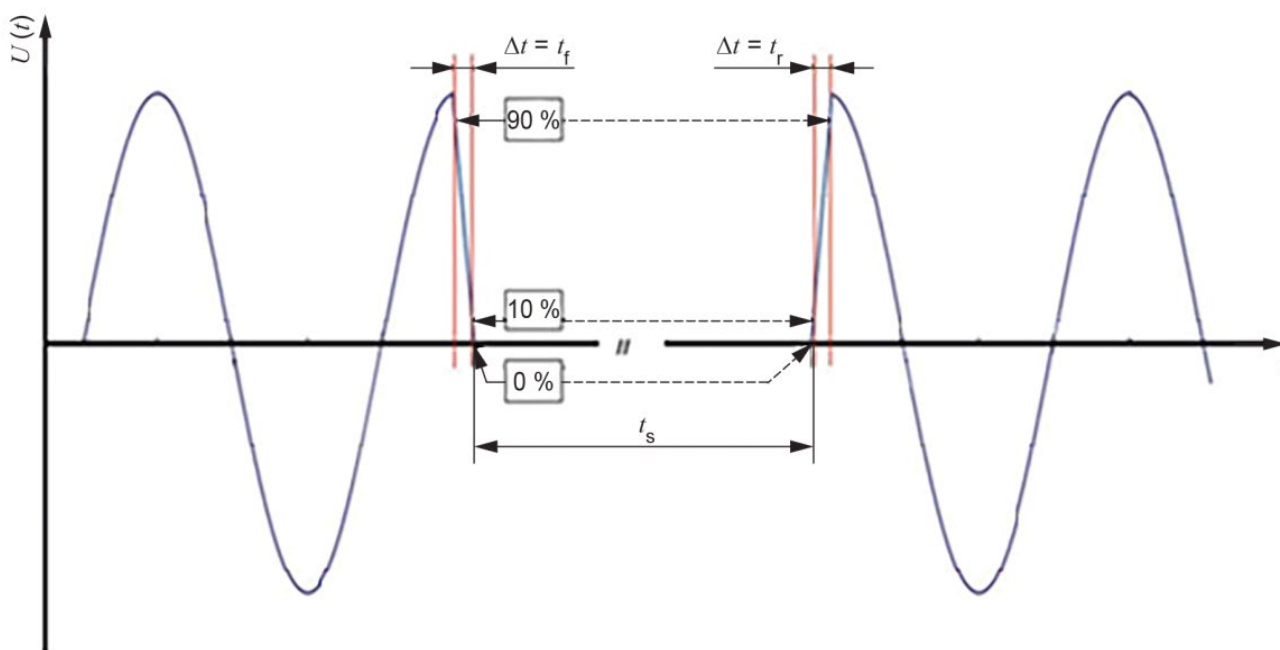

3. Tabel 4 „Generaatori spetsifikatsioonid“

Asendada tabeli kuuenda rea tekst järgmiselt:

Pinge tõusu- (ja langus-) aeg t_r (ja t_f), vt joonised 1 b), 2 ja 3, järsu muutuse ajal, 100 Ω aktiivtakistusega koormatud generaator	1 μ s kuni 5 μ s
--	--------------------------

4. 8.3.2 „Pingelohud ja lühikatkestused“

Asendada kuuendas lõigus „Vt joonis 5b).“ järgmiselt:

„Vt joonis 5.“

ICS 33.100.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee