

EHITISTE TULEOHUTUS

Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid


Fire safety of constructions

Part 2: Ventilation systems

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2018. aasta veebruarikuu numbris.


Lisa B (normlisa) Joonised tuletõkestite kasutamisest

Asendada joonis B.1 „Tule leviku tõkestamine ühest tuletõkkesektsioonist teise, kasutades tuletõkesteid“ järgneva joonisega.

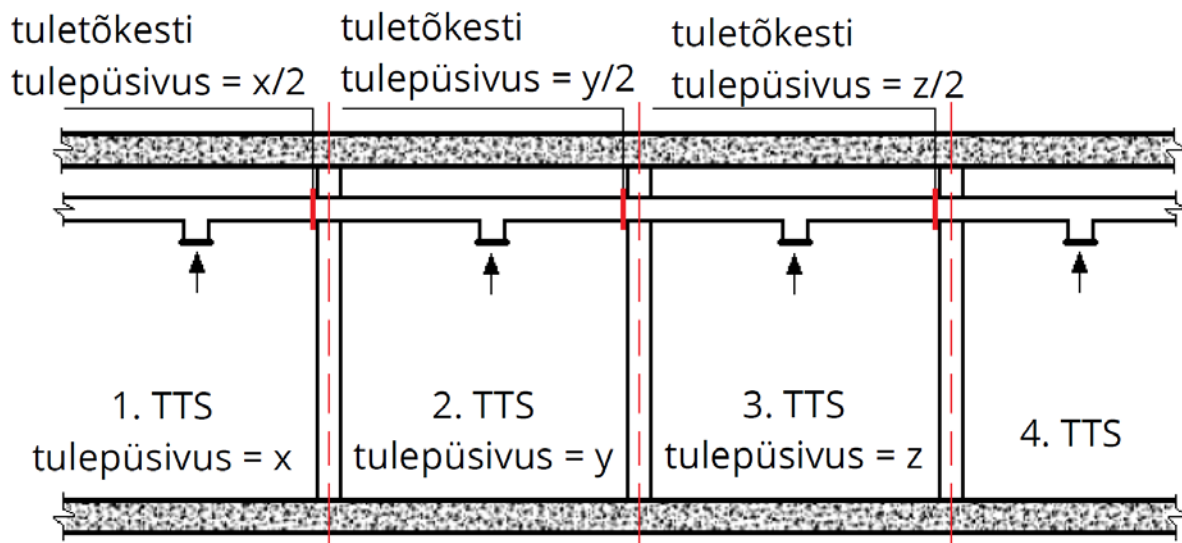

TTS – tuletõkkesektsioon

Asendada joonis B.2 „Läbi tuletõkkesektsiooni kulgeva ja sinna mitteavaneva ventilatsioonikanali nõutav tulepüsivusaeg, juhul kui ei kasutata tuletõkesteid“ järgneva joonisega.

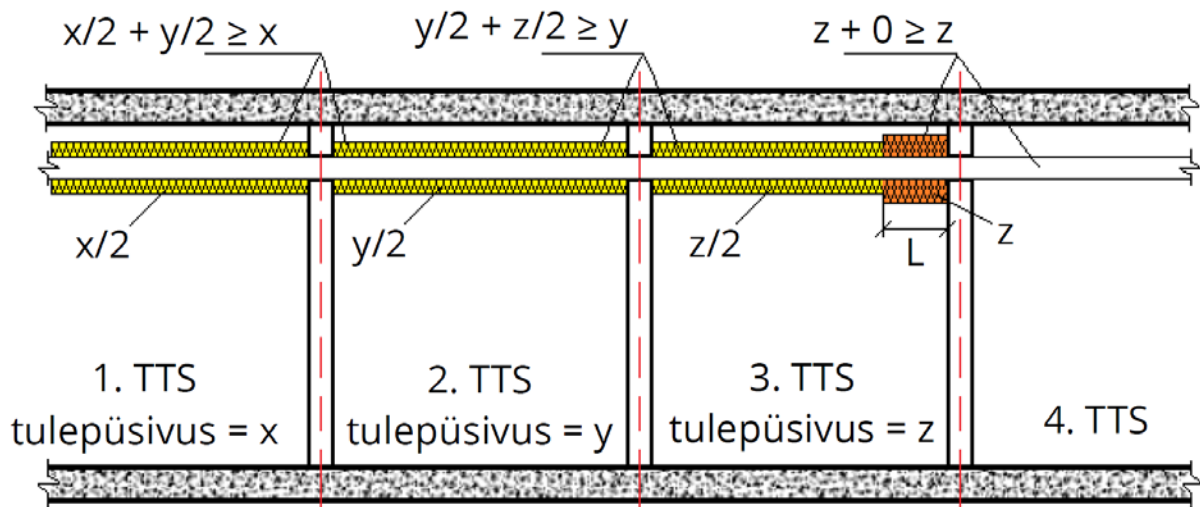

TTS – tuletõkkesektsioon

-----

ICS 13.220.50; 91.040.01; 91.140.30

**Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele**

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:  
Koduleht [www.evs.ee](http://www.evs.ee); telefon 605 5050; e-post [info@evs.ee](mailto:info@evs.ee)