

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 61439-5
Edition 3.0 2023-05

**LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND
CONTROLGEAR ASSEMBLIES –**

**Part 5: Assemblies for power distribution in
public networks**

IEC 61439-5
Édition 3.0 2023-05

**ENSEMBLES D'APPAREILLAGE A BASSE
TENSION –**

**Partie 5: Ensembles pour réseaux de
distribution publique**

C O R R I G E N D U M 1

10.2 Strength of materials and parts

**10.2.101.6 Verification of mechanical
strength of doors**

*Add at the end of second paragraph the
following sentence:*

Doors designed to be unhinged without
the use of a tool for maintenance or
operation use shall be tested as above
described but only with 50 N.

**10.2 Résistance des matériaux et des
parties**


**10.2.101.6 Vérification de la
résistance mécanique des
portes**

*Ajouter la phrase suivante à la fin du
deuxième alinéa:*

Les portes conçues pour être dégondées
sans utiliser d'outil à des fins de
maintenance ou pour leur utilisation
doivent être soumises à essai comme
décrit ci-dessus mais avec une force de
50 N seulement.


Replace Figure 107 with the following:

Remplacer la Figure 107 par la suivante:

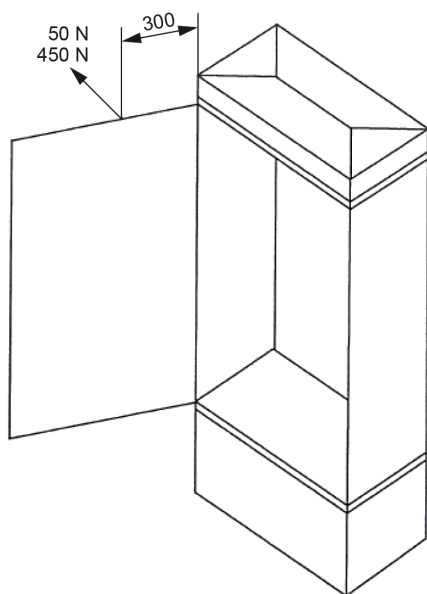

IEC

Figure 107 – Diagram of test to verify the mechanical strength of doors

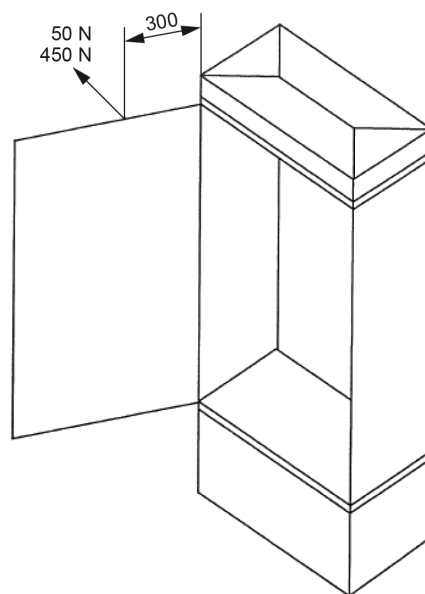

IEC

Figure 107 – Schéma de l'essai de vérification de la tenue mécanique des portes