

TEHNILISTE PAIGALDISTE TERMILINE ISOLEERIMINE

Osa 5: Torustike, mahutite ja seadmete isoleerimine

Isolatsiooni paksuse määramine


Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2024. aasta maikuu numbris.

1. Tabel 6a — Kaitseisolatsiooni minimaalne paksus mineraalvillisolatsioonile ja erinevatele katetele. Arvutus tehtud olukorrale sisetingimustes $t_e \leq 60\text{ °C}$, õhutemperatuur $+20\text{ °C}$, õhu liikumiskiirus 0 m/s

Asendada tabeli 6a all olev rohelisega märgitud selgitus „Isolatsiooni paksused, mille puhul toru klambrid jäävad isolatsiooni sisse“ selgitusega „Isolatsiooni paksused, mille puhul toru klambrid ei jää isolatsiooni sisse“.

2. Joonis A.2 — Ökonoomne isolatsiooni paksus

Asendada joonis A.2 allpool toodud joonisega ja lisada joonise ümber [MOD] märgised.

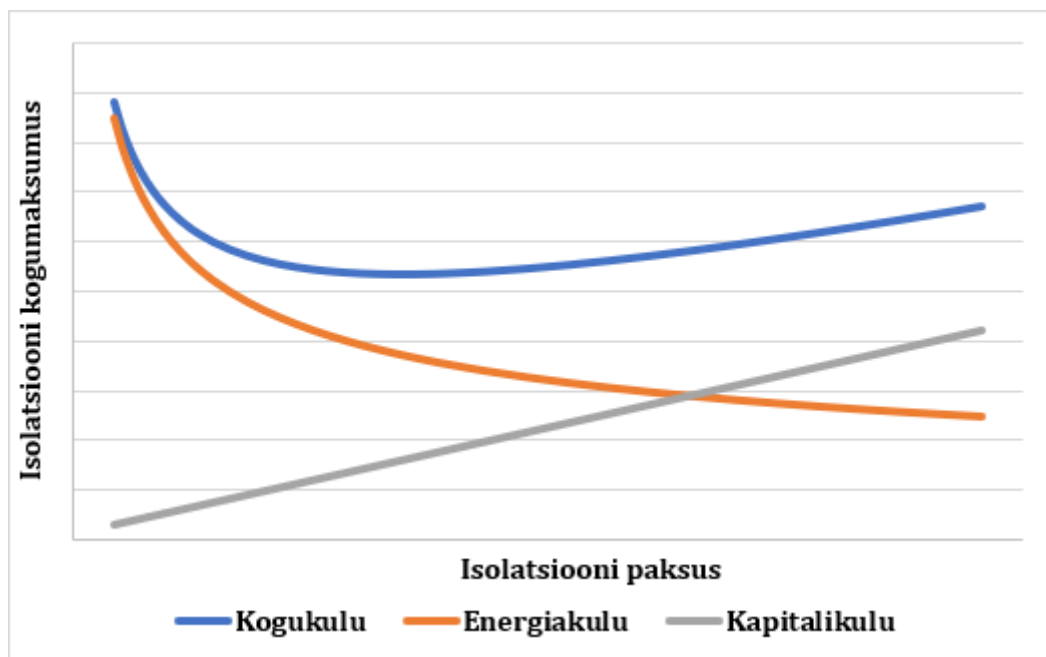

ICS 27.220; 91.120.10

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee