

MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED

Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Part 5: Assemblies for power distribution in public networks

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2025. aasta aprillikuu numbris.


1. Jaotis 10.2 „Materjalide ja osade vastupidavus“

Alajaotis 10.2.101.6 „Uste mehaanilise tugevuse kontroll“

Lisada teise lõigu lõppu järgmine lause:

Hoolduseks ja käiduks ilma tööriista abita hingedelt maha võetavaid uksi katsetatakse ülalkirjeldatud viisil, kuid ainult koormusega 50 N.

Asendada joonis 107 järgnevaga:

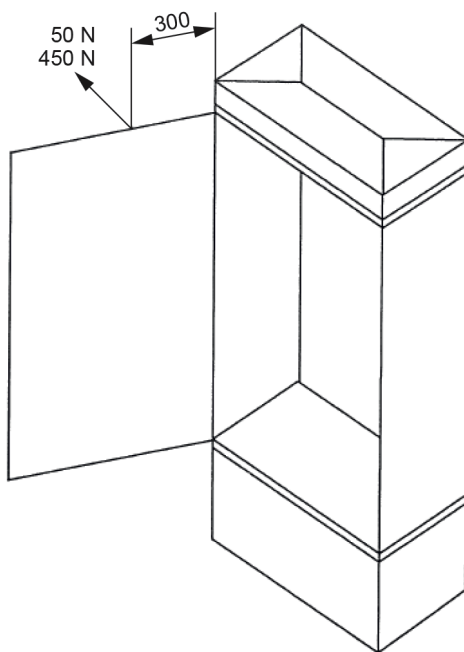

IEC

Joonis 107 — Katsetuskeem uste mehaanilise tugevuse kontrolliks

ICS 29.130.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee